

דו"ח איכות מים – פרסום לציבור 01.07.2020-31.12.2020
בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – חורפיש
פרסום לציבור על פי חוק תיקון פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א-2001

בחודש אוגוסט 2013 פרסם משרד הבריאות תקנות בדבר איכותם התברואית של מי השתייה ומתקני מי שתייה. תקנות אלו הגדירו קריטריונים מחמירים ביותר למי השתייה המסופקים לצרכנים, בין היתר:



1. תקן מי השתייה המיקרוביאלי קובע אפס חיידקי קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. ממצאים תקינים כמפורט מטה.
2. להלן ריכוז הבדיקות על פי חובת ביצוע בתקופה המדווחת. התאגיד פועל ומבצע דיגום עבור כפר הילדים בישוב. הדיגום מתבצע כשירות ללקוח בלבד. בשני סבבי דיגום, שער הכניסה נמצא סגור ועל כן לא בוצע דיגום. הנושא באחריות הנהלת בית הילדים.

סוג בדיקה	סוג דיגום	מס' דגימות שתוכננו	מס' דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
מיקרוביאלית	שגרתית	72	72	100%	0	0%
	שגרתית כפר הילדים	6	6	100%	0	0%
כימיה	פלאוריד	2	3	>100%	ריכוז רקע של המים המסופקים בהיעדר תוספת פלאוריד	
	תוצרי לוואי של חיטוי	1	1	100%	0	0%

3. פלאוריד – החל משנת 8.2014 הופסקה ההפלרה במדינת ישראל, אין תוספת אקטיבית של פלאוריד למים. ריכוז הפלאוריד הטבעי במים ברוב חלקי הארץ נמוך מאוד. הערך הרצוי נע בטווח של 700-1000 מק"ל.

נקודת דיגום	תאריך	תוצאה מק"ל	רמה מרבית מותרת מק"ל
שכונה צפונית ליד יוסף פארס	27.07.20	<MRL	מומלץ – 700-1000 מקס' מותר: 1700 מק"ל המים במדינת ישראל אינם מופלים
	21.09.20	350	
	14.12.20	טרם פורסמו התוצאות	

4. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום זה מתבצע בתדירות של אחת ל-3 שנים. לא תוכנן למחצית שנה זו.
- 4 טריהלומתאמים - חומרים העשויים להיווצר במים כתגובה בין חומר החיטוי לבין חומר אורגני ועשויים להגביר פוטנציאל לתחלואה (תקן מקסימלי מותר: 0.1 מג"ל). בוצע דיגום לפרמטר זה במחצית השנייה של 2020. דווח על ערך של 0.0032 מג"ל. תוצאה זו מצביעה על פוטנציאל נמוך מאוד של המים ליצירת תוצרי לוואי של חיטוי.
- 5 דו"ח זה מפורסם בכפוף לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א - 2001. תאגיד "פלג הגליל" פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים באתר האינטרנט.
- 6 כמפורט בגרפים שלהלן, רמות הכלור הנותר בתחום התקן (0.5-0.1 מג"ל) ורמת העכירות בתחום המותר (מקס' 1 י.ע.ק).
- 7 איכות המים עומדת בדרישות. התאגיד פועל כנדרש ממנו להבטחת איכות המים המסופקים.

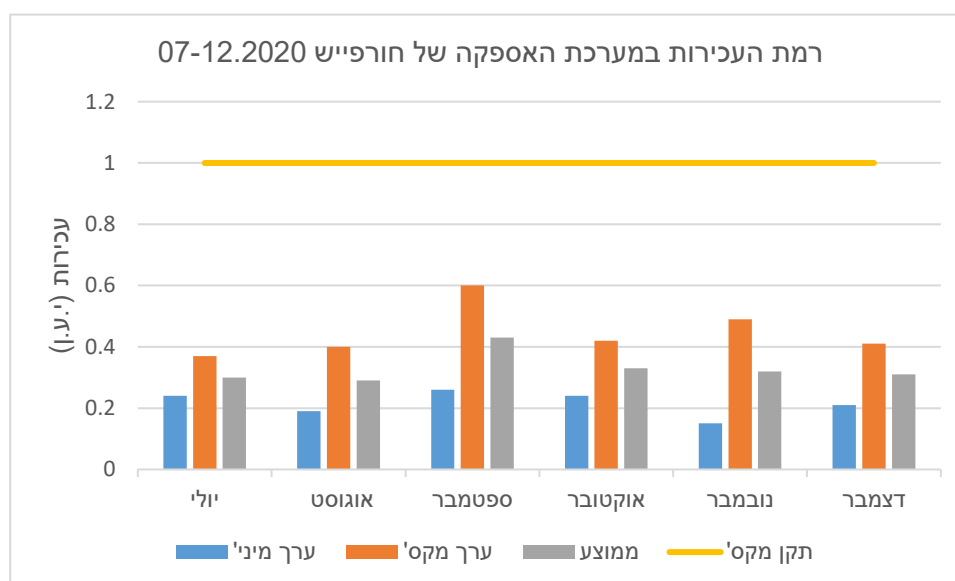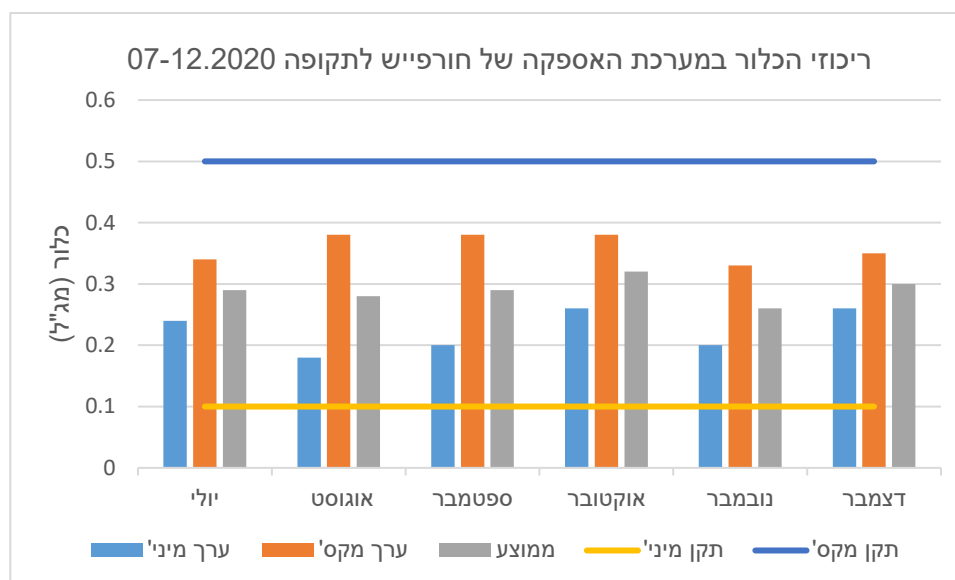

בכבוד רב,

פרג' סלאלח'ה

מנהל מדור מים-ניטור-רישוי עסקים