

דו"ח איכות מים – פרסום לציבור 01.07.2019-31.12.2019
בדיקות מיקרוביאליות וכימיות - מג'אר
פרסום לציבור על פי חוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001

בחודש אוגוסט 2013 פרסם משרד הבריאות תקנות בדבר איכותם התברואית של מי השתייה ומתקני מי שתייה. תקנות אלו הגדירו קריטריונים מחמירים ביותר למי השתייה המסופקים לצרכנים, בין היתר:



1. תקן מי השתייה המיקרוביאלי קובע אפס חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל מי דגימה. ממצאים תקינים כמפורט מטה.
2. איכות המים עומדת בדרישות. להלן ריכוז הממצאים.

סוג בדיקה	סוג דיגום	מס' דגימות שתוכננו	מס' דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
מיקרוביאלית	שגרתית	112	112	100%	1	0.9%
	חוזר	1	1	100%	0	0%
כימיה	פלואוריד	2	2	100%	ריכוז רקע של המים המסופקים בהיעדר תוספת פלואוריד	
	תוצרי לוואי של חיטוי	1	1	100%	0	0%

- דיווח על חשד לאירוע חריג: בתאריך 18.1.20.2020 בוצע דיגום שגרתי ביישוב. בתאריך 19.11.2020 התקבלו תוצאות חריגות בנקודה " בניין מועצה מקומית ". בתאריך ה 19.11.2020 בוצע דיגום חוזר בנקודת הדיגום שחרגה. ממצאי הבדיקה תקינים. דווח על סיום טיפול בחשד לאירוע חריג. האירוע דווח למשרד הבריאות ולצרכנים.
3. טריהלומתאנים - חומרים העשויים להיווצר במים כתגובה בין חומר החיטוי לבין חומר אורגני ועשויים להגביר פוטנציאל לתחלואה (תקן מקסימלי מותר: 0.1 מג"ל). בוצע דיגום לפרמטר זה במחצית השנייה של 2020. דווח על ערך של 0.002 מג"ל. תוצאה זו מצביעה על פוטנציאל נמוך מאוד של המים ליצירת תוצרי לוואי של חיטוי.
 4. פלואוריד – החל משנת 8.2014 הופסקה ההפלרה במדינת ישראל, אין תוספת אקטיבית של פלואוריד למים. ריכוז הפלואוריד הטבעי במים ברוב חלקי הארץ נמוך מאוד. ריכוז אופטימלי הוא 700-1000 מק"ל.

נקודת דיגום	תאריך	תוצאה מק"ל	רמה מרבית מותרת מק"ל
ח"צ צפוני	09.09.20	100	מומלץ – 700-1000 מקס' מותר: 1700 מק"ל
	02.12.20	210	המים במדינת ישראל אינם מופלרים

5. דו"ח זה מפורסם בכפוף לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001. תאגיד "פלג הגליל" פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים באתר האינטרנט.
6. התאגיד פועל ומבצע את דיגום מי השתייה ביישובים שבאחריותו, כפוף לדרישות משרד הבריאות.
7. כמפורט בגרפים שלהלן, רמות הכלור הנותר בתחום התקן (0.5-0.1 מג"ל) ורמת העכירות בתחום המותר (מקס' 1 י.ע.).

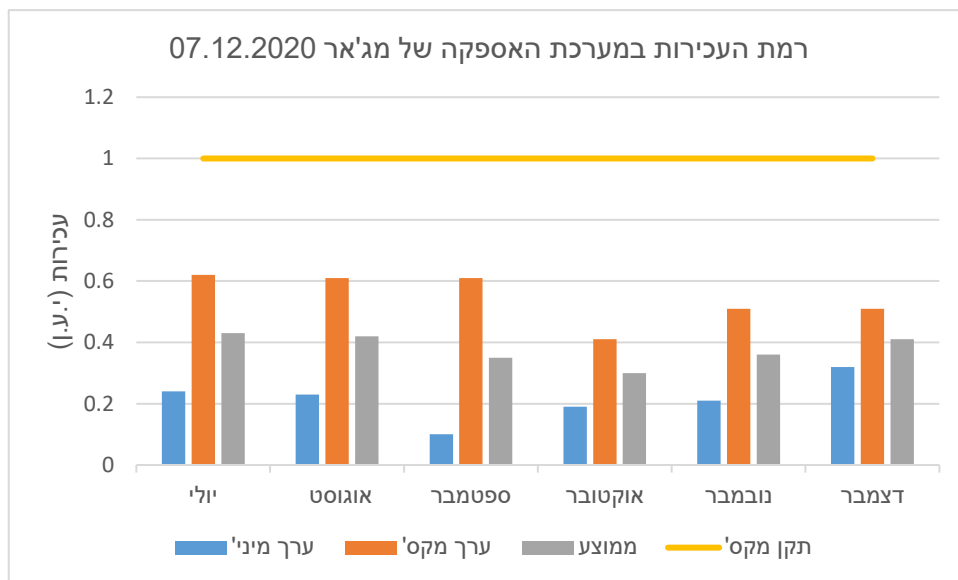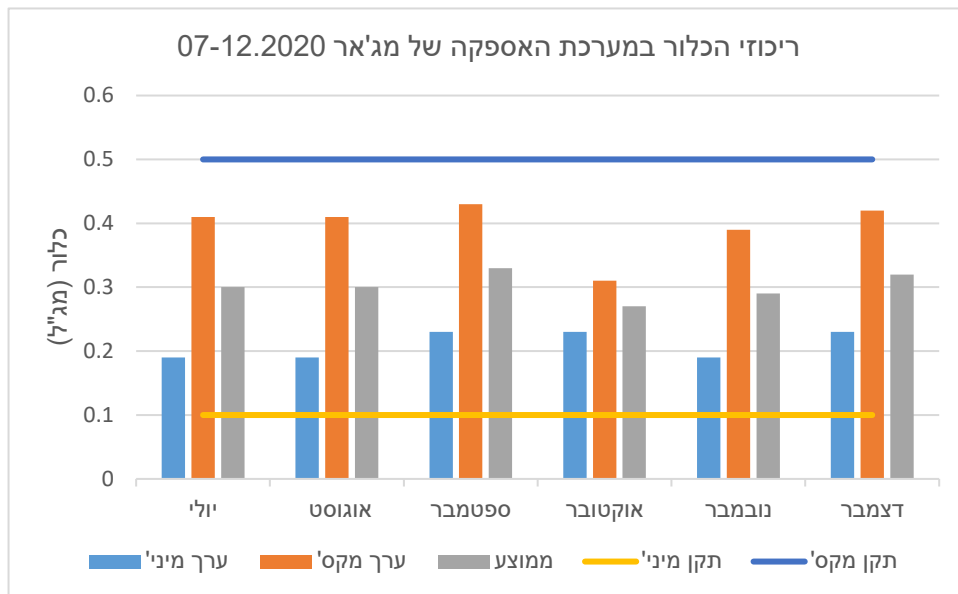

בכבוד רב,

פרט'

פרג' סלאלח'ה

מנהל מדור מים- ניטור-רישוי עסקים